

SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

CUARTO TRIMESTRE 2015 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Dirección General

En el marco de las actividades del Sistema de Planeación y Evaluación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el Comité de Planeación y Evaluación (CPE), conformado por un enlace de cada Dirección, formuló una encuesta de satisfacción de servicio a los usuarios, la cual pretende impactar a uno de los Objetivos Estratégicos de la Dirección General, que es: Incrementar el Servicio al Cliente. Dicha encuesta fue aplicada a cierto número de usuarios, desarrollándose la muestra representativa en base a las tomas activas que pertenecen a cada una de las sucursales del Área Metropolitana.

De acuerdo a la información obtenida de esta encuesta, se puede afirmar que la Institución goza de una imagen positiva ante los usuarios, de acuerdo a las respuestas otorgadas por **1,950 clientes** que fueron encuestados en forma aleatoria-durante el mes de noviembre en nueve oficinas comerciales de la empresa, y quienes hacen notar en forma directa o indirecta el profesionalismo y eficiencia de esta Institución.

OFICINA COMERCIAL	No. DE ENCUESTADOS
CENTRO	160
SAN NICOLAS	230
SAN MIGUEL	270
GUADALUPE	320

CONTRY	125
FAMA	175
LINCOLN	250
APODACA	220
OBISPADO	200
TOTAL	1,950


Tipo de usuario: La encuesta dio inicio con la identificación del tipo de usuario, en la cual se observa que el 51.8% de los encuestados fueron mujeres y el 48.2% hombres.



Satisfacción de los servicios: en este apartado se identifica claramente que el 97.2% de los encuestados se encuentran satisfechos o muy satisfechos, el 2.8% restante, insatisfechos o muy insatisfechos.

OFICINA COMERCIAL	1.- SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS			
	MS	S	I	MI
CENTRO	50.6%	49.4%	0.0%	0.0%
SAN NICOLAS	51.3%	43.9%	3.0%	1.8%
SAN MIGUEL	34.4%	64.1%	1.5%	0.0%
GUADALUPE	4.4%	93.1%	2.5%	0.0%
CONTRY	36.0%	62.4%	0.8%	0.8%
FAMA	37.7%	58.9%	0.0%	3.4%
LINCOLN	34.0%	59.6%	4.4%	2.0%
APODACA	50.5%	47.3%	0.9%	1.3%
OBISPADO	62.0%	35.0%	2.5%	0.5%
TOTAL	40.1%	57.1%	1.7%	1.1%

SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS

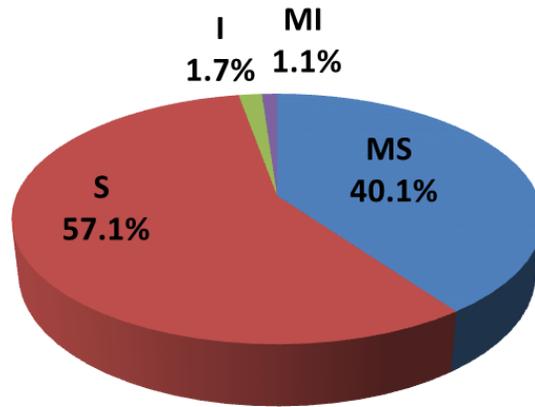

MS = MUY SATISFECHO

S = SATISFECHO


I = INSATISFECHO

MI = MUY INSATISFECHO

S* = SUMA DE (MS + S)

I** = SUMA DE (I + MI)

SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS

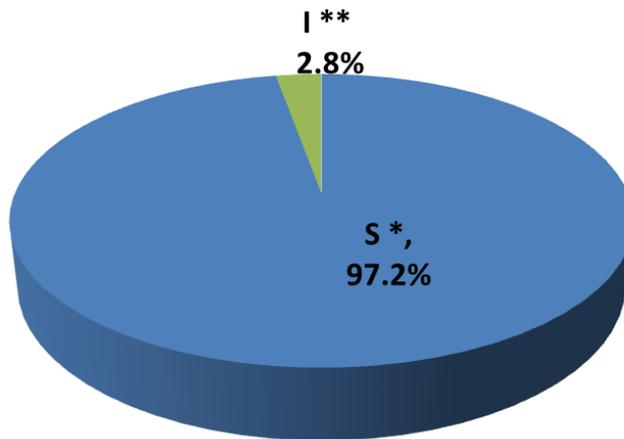


I* Suma de Insatisfecho + muy insatisfecho

S** Suma de muy satisfecho + satisfecho

Satisfacción en la calidad de atención y tiempo de respuesta: de manera global el 97.5 % de los encuestados se encuentran satisfechos o muy satisfechos y solo el 2.5% insatisfechos o muy insatisfechos con este aspecto.

OFICINA COMERCIAL	2.- SATISFACCIÓN EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN / TIEMPO DE RESPUESTA			
	MS	S	I	MI
CENTRO	58.8%	41.2%	0.0%	0.0%
SAN NICOLAS	56.1%	40.0%	2.2%	1.7%
SAN MIGUEL	36.7%	62.6%	0.7%	0.0%
GUADALUPE	2.8%	94.1%	3.1%	0.0%
CONTRY	39.2%	60.0%	0.0%	0.8%
FAMA	40.0%	57.1%	0.6%	2.3%
LINCOLN	35.6%	58.0%	5.6%	0.8%
APODACA	53.6%	44.1%	0.5%	1.8%
OBISPADO	63.5%	34.5%	2.0%	0.0%
TOTAL	42.9%	54.6%	1.6%	0.9%


SATISFACCIÓN EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN / TIEMPO DE RESPUESTA

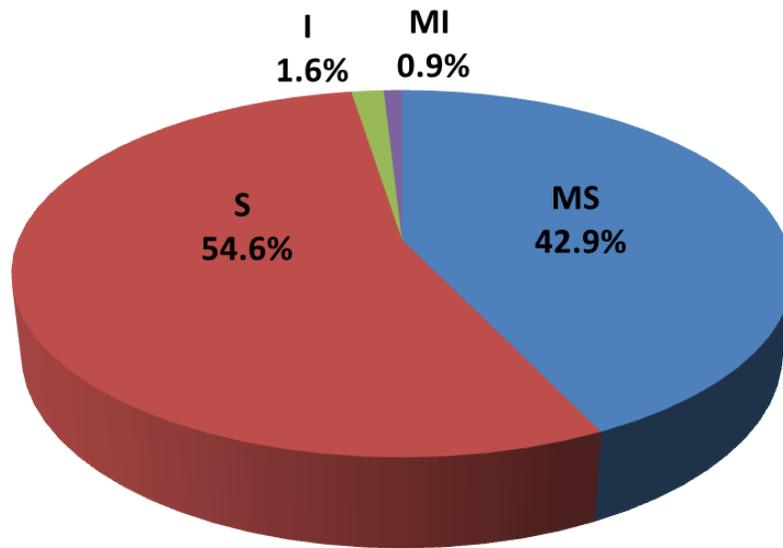

MS = MUY SATISFECHO S = SATISFECHO I = INSATISFECHO MI = MUY INSATISFECHO

S* = SUMA DE (MS + S) I** = SUMA DE (I + MI)

SATISFACCIÓN EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN / TIEMPO DE RESPUESTA

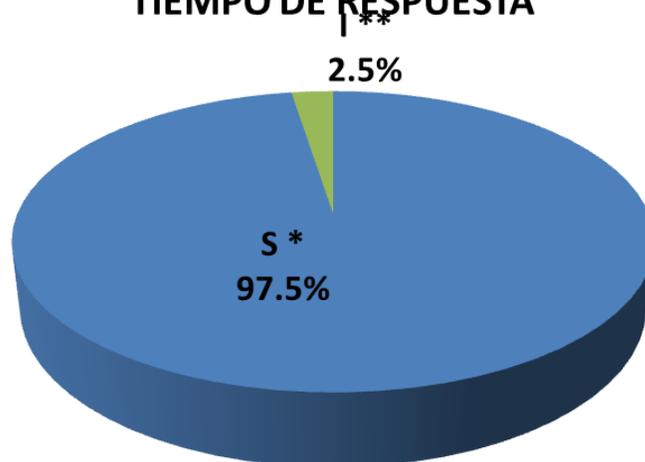


I* Suma de Insatisfecho + muy insatisfecho

S** Suma de muy satisfecho + satisfecho

El 96.6% de los usuarios encuestados, dicen contar con **suministro de agua las 24 horas del día** y el 3.4% manifiestan tener problemas con el mismo.

OFICINA COMERCIAL	3.- SUMINISTRO 24 H	
	SÍ	NO
CENTRO	98.8%	1.3%
SAN NICOLAS	98.7%	1.3%
SAN MIGUEL	96.3%	3.7%
GUADALUPE	93.1%	6.9%
CONTRY	98.4%	1.6%
FAMA	96.0%	4.0%
LINCOLN	96.4%	3.6%
APODACA	98.6%	1.4%
OBISPADO	93.0%	7.0%
TOTAL	96.6%	3.4%


SUMINISTRO 24 H

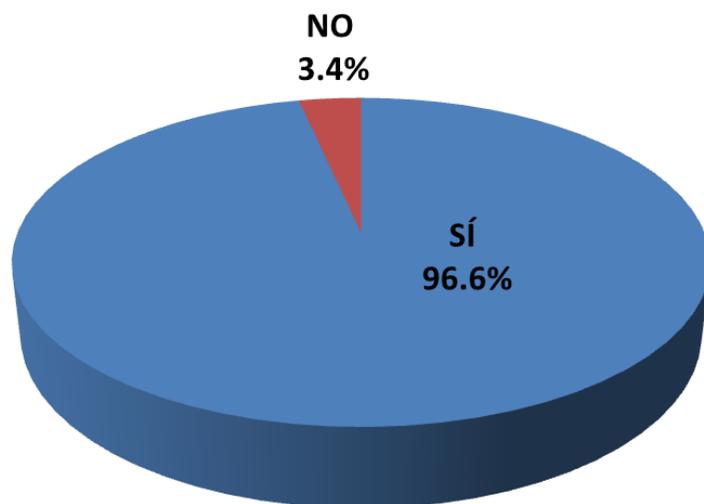

Conocimiento de la potabilidad del agua: la encuesta arroja que el 97.6% de los encuestados tienen conocimiento de ello y el 2.4% desconoce que el agua que se suministra es potable.

OFICINA COMERCIAL	4.- CONOCIMIENTO DE LA POTABILIDAD DEL AGUA	
	SÍ	NO
CENTRO	95.6%	4.4%
SAN NICOLAS	97.8%	2.2%
SAN MIGUEL	98.9%	1.1%
GUADALUPE	98.4%	1.6%
CONTRY	94.4%	5.6%
FAMA	98.9%	1.1%
LINCOLN	96.8%	3.2%
APODACA	98.6%	1.4%
OBISPADO	98.5%	1.5%
TOTAL	97.6%	2.4%


CONOCIMIENTO DE LA POTABILIDAD DEL AGUA

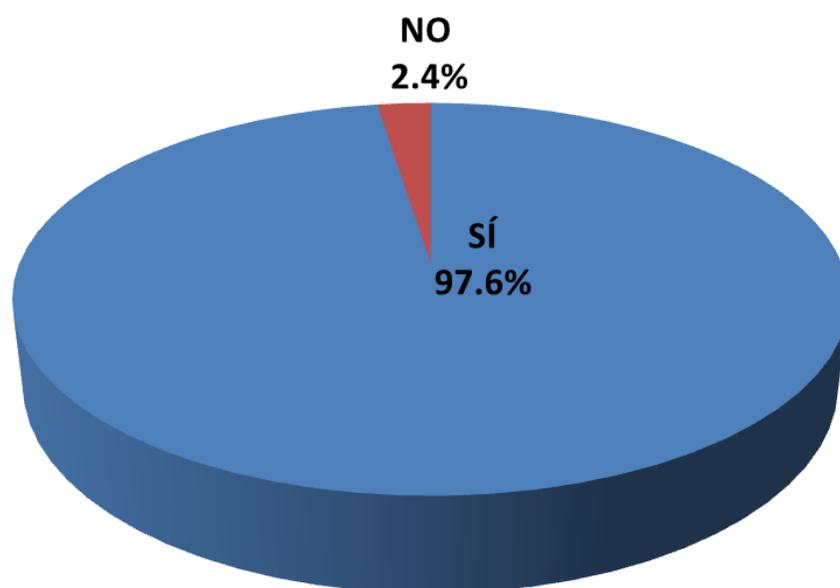

Consumo de agua potable para beber: el 20.7% de la muestra dice no consumir el agua de la llave, mientras que el 79.3%, sí lo hace.

OFICINA COMERCIAL	5.- CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA BEBER	
	SÍ	NO
CENTRO	82.5%	17.5%
SAN NICOLAS	74.8%	25.2%
SAN MIGUEL	72.2%	27.8%
GUADALUPE	93.1%	6.9%
CONTRY	67.2%	32.8%
FAMA	84.6%	15.4%
LINCOLN	76.8%	23.2%
APODACA	71.8%	28.2%
OBISPADO	91.0%	9.0%
TOTAL	79.3%	20.7%


CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA BEBER

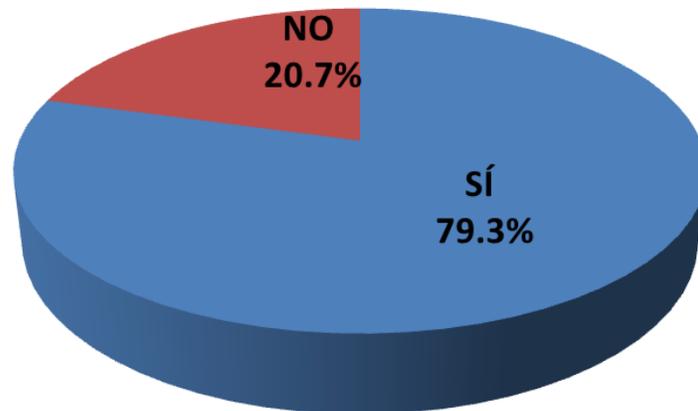

Sabor del agua: Los sabores u olores del agua de consumo pueden revelar la existencia de algún tipo de contaminación, o el funcionamiento deficiente de algún proceso durante el tratamiento o la distribución del agua. Por lo tanto, puede indicar la presencia de sustancias potencialmente dañinas. La modificación 2000 de la NOM-127-SSA1-1994 (*Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización*), marca dentro de los parámetros a evaluar, la determinación del sabor del agua. De acuerdo con lo descrito en la mencionada norma, el criterio de aceptabilidad es: agradable (se aceptarán aquellos que sean tolerables para la mayoría de los consumidores, siempre que no sean objetables desde el punto de vista biológico o químico). Para dar cumplimiento a lo anterior, la evaluación del sabor se realiza mediante encuesta, teniendo como resultado que el 90.8% de los usuarios que utilizan el agua para beber considera que su sabor es agradable y muy agradable, corroborando con esto que el criterio es ACEPTABLE y por lo tanto se cumple con lo estipulado en la norma.

OFICINA COMERCIAL	6.- SI LA UTILIZA PARA BEBER, ¿Qué OPINA DE SU SABOR?			
	MA	AGR	DES	MD
CENTRO	28.1%	62.5%	9.4%	0.0%
SAN NICOLAS	30.9%	60.9%	7.8%	0.4%
SAN MIGUEL	8.5%	78.1%	12.2%	1.2%
GUADALUPE	0.9%	96.9%	2.2%	0.0%

CONTRY	10.4%	78.4%	9.6%	1.6%
FAMA	30.9%	60.6%	8.0%	0.5%
LINCOLN	20.0%	73.2%	5.6%	1.2%
APODACA	14.1%	67.3%	17.7%	0.9%
OBISPADO	58.0%	38.0%	3.5%	0.5%
TOTAL	22.4%	68.4%	8.4%	0.8%

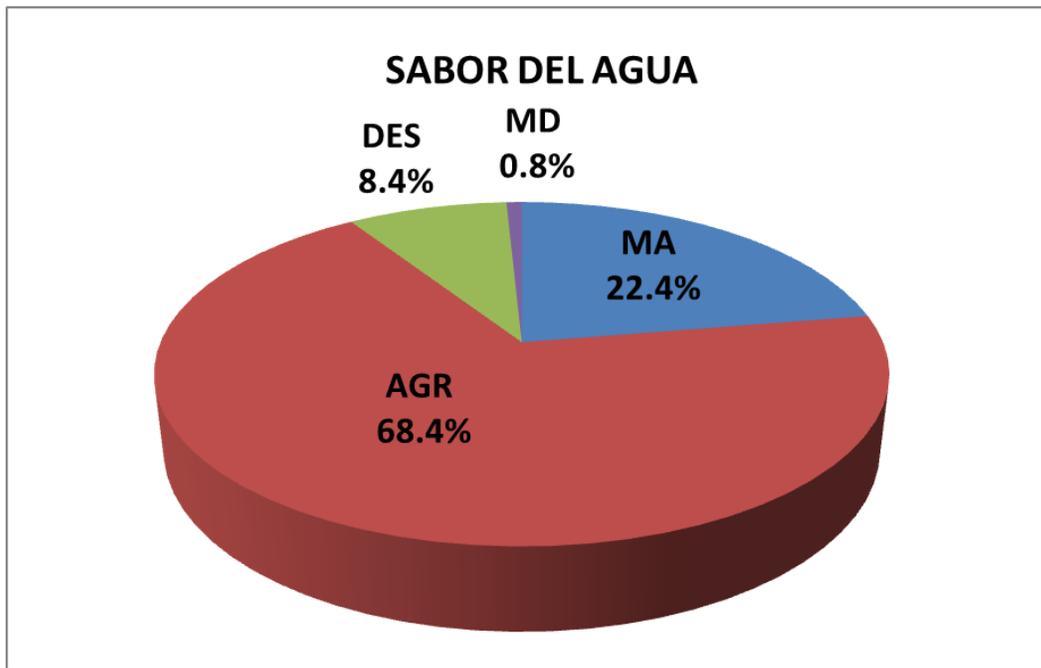


MA= MUY AGRADABLE	AGR= AGRADABLE
MD= MUY DESAGRADABLE	DES= DESAGRADABLE

Satisfacción de la tarifa a pagar: el 86.3% de la muestra dice estar de acuerdo con el pago por su consumo de agua y solo el 13.7% dice no estar conforme.

OFICINA COMERCIAL	7.- SATISFACCIÓN CON LA TARIFA A PAGAR	
	SÍ	NO
CENTRO	91.3%	8.8%
SAN NICOLAS	89.6%	10.4%
SAN MIGUEL	91.9%	8.1%
GUADALUPE	80.0%	20.0%
CONTRY	80.8%	19.2%
FAMA	87.4%	12.6%
LINCOLN	76.8%	23.2%
APODACA	86.8%	13.2%
OBISPADO	92.0%	8.0%
TOTAL	86.3%	13.7%


SATISFACCIÓN CON LA TARIFA A PAGAR

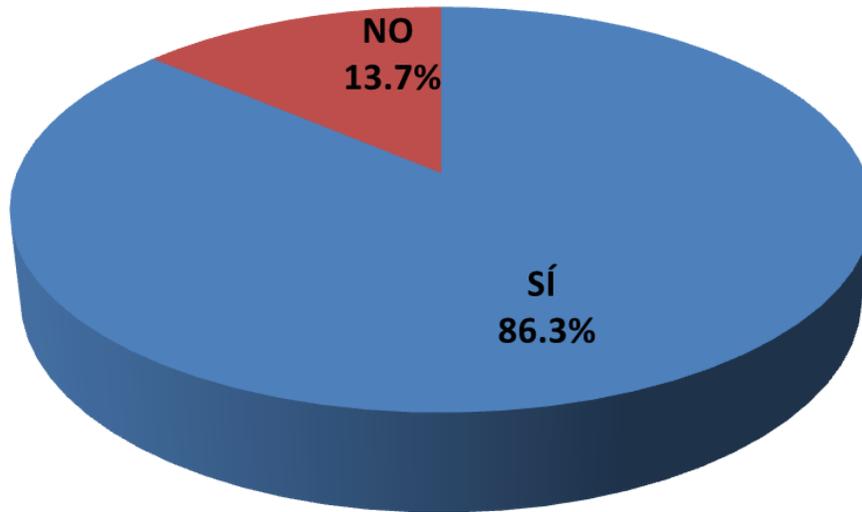

De manera general, los comentarios mas frecuentes de los encuestados fueron en cuanto la tarifa comercial, comentaron que es muy alta y manifiestan tener dudas en cuanto al precio por m³ de agua.

CONCLUSIÓN:

En forma global, sumando la cantidad de clientes satisfechos y muy satisfechos, en cuanto a la prestación del servicio, la calidad de la atención que se le brinda / el tiempo en el que obtiene respuesta a sus solicitudes y la conformidad con la tarifa que paga por nuestros servicios, obtenemos que los clientes de SADM se encuentran satisfechos en un **93.7%**

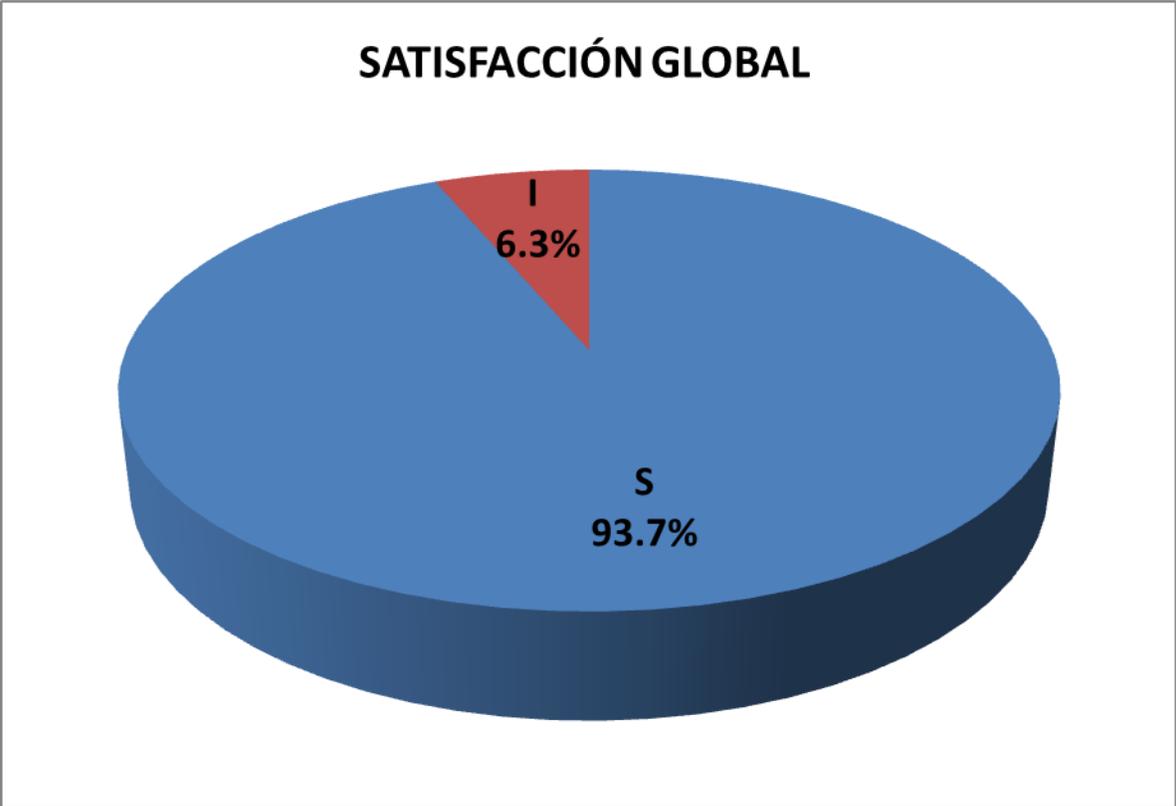

S = SATISFECHO

I = INSATISFECHO